

INPUT

120VAC, 60Hz
ERDE (GRÜN)
TERRE (VERT)
TIERRA (VERDE)

NEUTRAL (WEISS)
NEUTRE (BLANC)
NEUTRAL (BIANCO)

LINE (SCHWARZES)
LIGNE (NOIR)
LINEA (NEGRO)

230VAC, 50Hz
ERDE (GRÜN/GELB)
TERRE (VERT/JAUNE)
TIERRA (VERDE/AMARILLO)

NEUTRAL (BLAU)
NEUTRE (BLEU)
NEUTRAL (AZUL)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)


LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)

LINE (BRAUN)
LIGNE (BRUN)
LINEA (CAFE)




GECKO
1-800-78-GECKO
06/08/04
MAS-DJS-2-6-24-DI2
12114-01A

SPA LOUNGE
SPA LIEGE
SPA CHAISE LONGUE
ASIENTO DE REPOSO

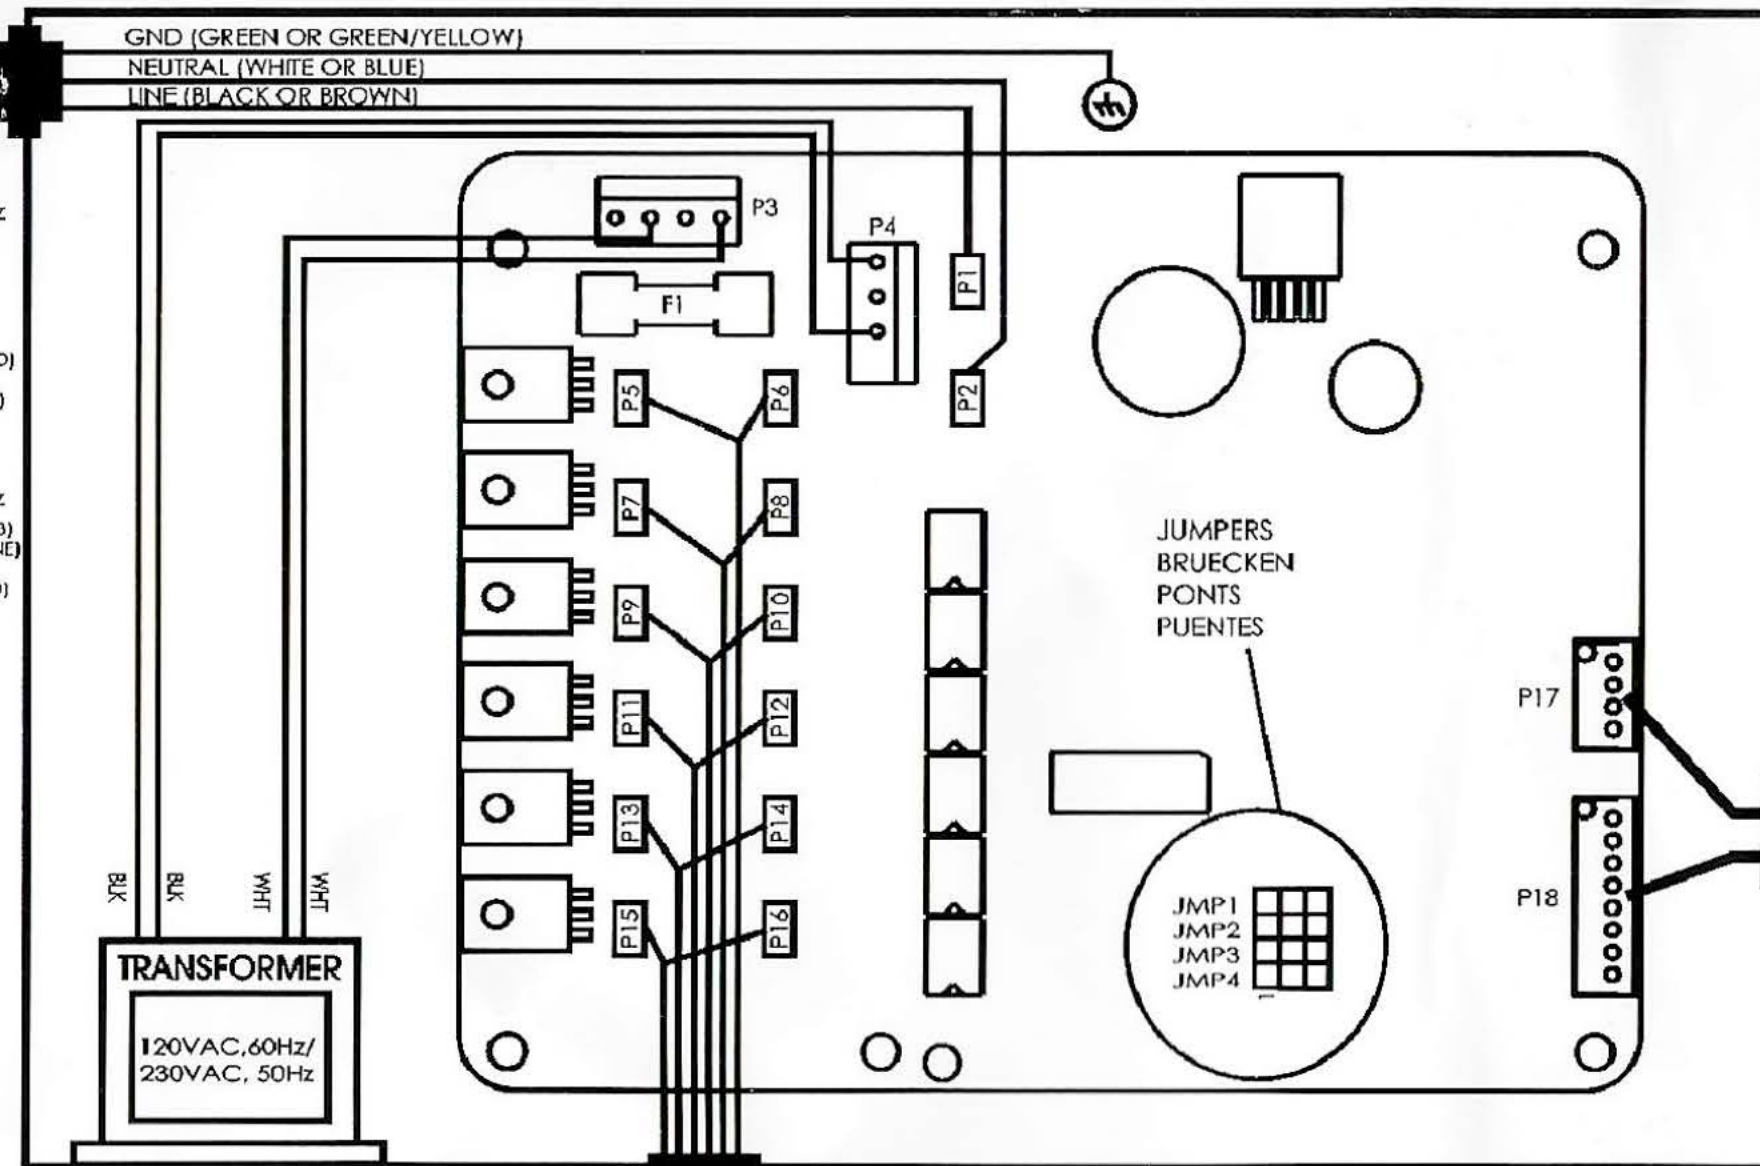

UPPER
HAUT
UBER
SUPERIOR
FRONT VIEW

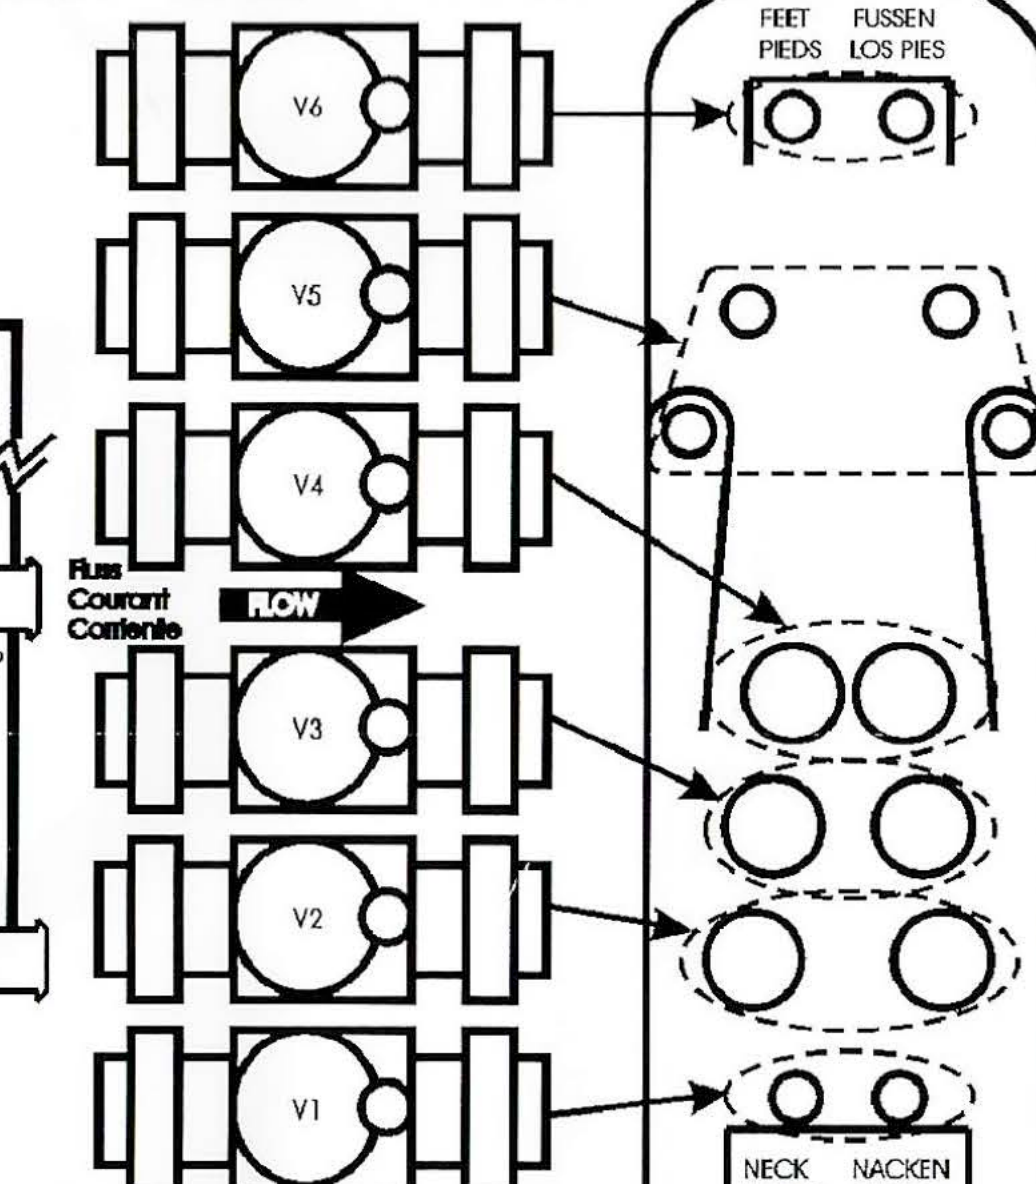

LOWER
BAS
UNTERE
INFERIOR

JUMPER SETTINGS CONFIGURATION PONT	BRUECKE POSITION CONFIGURACION PUENTES
JMP1 ☐ = VALVE TIMING 2 SEC. VENTIL ZEIT 2 SEC. TEMPS VANNE 2 SEC. TIEMPO DE VALVULA 2 SEC.	☐ = VALVE TIMING 4 SEC. VENTIL ZEIT 4 SEC. TEMPS VANNE 4 SEC. TIEMPO DE VALVULA 4 SEC.
JMP2 ☐ = PUMP #1 PUMPE #1 POMPE #1 BOMBA #1	☐ = PUMP #2 PUMPE #2 POMPE #2 BOMBA #2
JMP3 ☐ = STANDARD ADDRESS STANDARDADRESSE ADRESSE STANDARD ASIGNACION ESTANDAR	☐ = SECOND ADDRESS ZWEITE ADRESSE SECONDE ADRESSE ASIGNACION SECUNDARIA
JMP4 ☐ = NOT USED NICHT VERWENDET PAS UTILISE NO UTILIZADO	☐ = NOT USED NICHT VERWENDET PAS UTILISE NO UTILIZADO

NOTE: FOR 120VAC 60Hz CONNECTION A 120VAC 60Hz TRANSFORMER MUST BE INSTALLED AND FOR 230VAC 50Hz CONNECTION A 230VAC 50Hz TRANSFORMER MUST BE INSTALLED.

THE FUSE MUST BE REPLACED ONLY WITH 5mm X 20mm FAST-ACTING 3.15A (BUSSMANN GDB-3.15A OR EQUIVALENT)

NOTE: FÜR EINEN 120VAC 60Hz ANSCHLUSS MUSS EINEN 120VAC 60Hz TRANSFORMATOR INSTALLIERT SEIN UND FÜR EINEN 230VAC 50Hz ANSCHLUSS MUSS EINEN 230VAC 50Hz TRANSFORMATOR INSTALLIERT SEIN.

DIE SICHERUNG MUß NUR MIT EINER 5mm X 20mm FAST-ACTING 3.15A (BUSSMANN GDB-3.15A ODER GLEICHWÄRTIG) ERSETZT SEIN

NOTE: POUR CONNECTION 120VAC 60Hz INSTALLER UN TRANSFORMATEUR 120VAC 60Hz ET POUR CONNECTION 230VAC 50Hz INSTALLER UN TRANSFORMATEUR 230VAC 50Hz.

REPLACER LE FUSIBLE UNIQUEMENT AVEC 5mm X 20mm FAST-ACTING 3.15A (BUSSMANN GDB-3.15A OU EQUIVALENT)

NOTA: PARA CONEXION 120VAC 60Hz SE DEBE INSTALAR UN TRANSFORMADOR 120VAC 60Hz Y PARA CONEXION 230VAC 50Hz SE DEBE INSTALAR UN TRANSFORMADOR 230VAC 50Hz.

EL FUSIBLE SE DEBE SUSTITUIR SOLAMENTE POR 5mm X 20mm FAST-ACTING 3.15A (BUSSMANN GDB-3.15A O EQUIVALENTE).

TRANSFORMER
TRANSFORMATEUR
TRANSFORMADOR

6 VALVE
5 VENTIL
4 VANNE
3 VALVULA